



Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
02/04/2025	Boyard	12,0	30,8	420 ↗	3249	1 440 ↗	160	180 ↗	530
	Trompe-Sot	11,7	29,1	770 ↗	890	280 ↗	250	0 ↗	74

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées **Pour la même période considérée** sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Moyenne
Forte

Appréciation sur **l'ensemble de la saison** (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

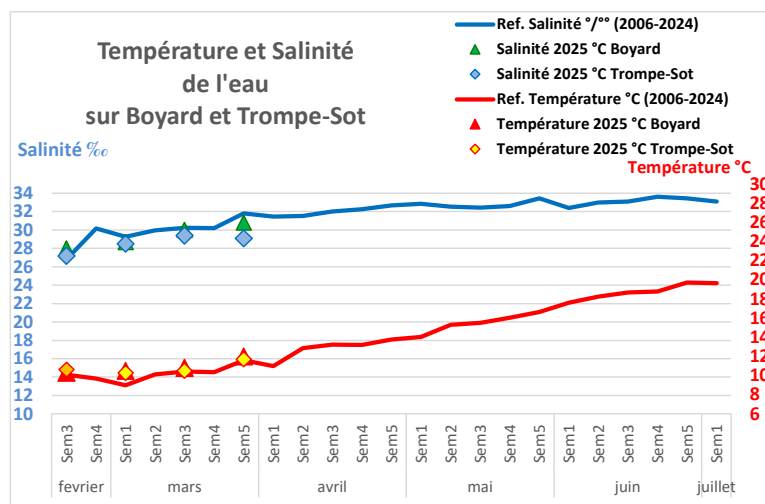

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2024.

La salinité moyenne est en dessous de la valeur moyenne de référence (-1,5‰).

La température moyenne de l'eau est légèrement au-dessus de la moyenne de référence (+0,9°C).

La salinité et la température sont proches sur les deux sites suivis.

Commentaires



⇒ Boyard :

- Faibles quantités de larves aux stades Petites et Grosses ;
- Quantité modérée de larves au stade Moyennes.

⇒ Trompe - Sot :

- Faibles quantités de larves aux stades Petites et Moyennes.

Évolution des quantités de larves

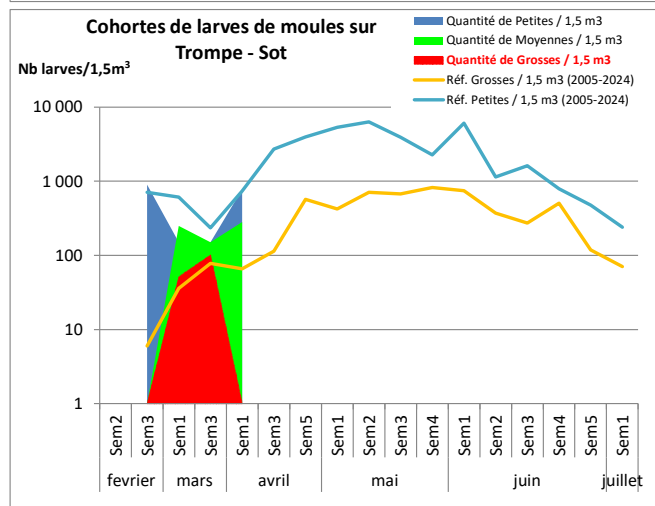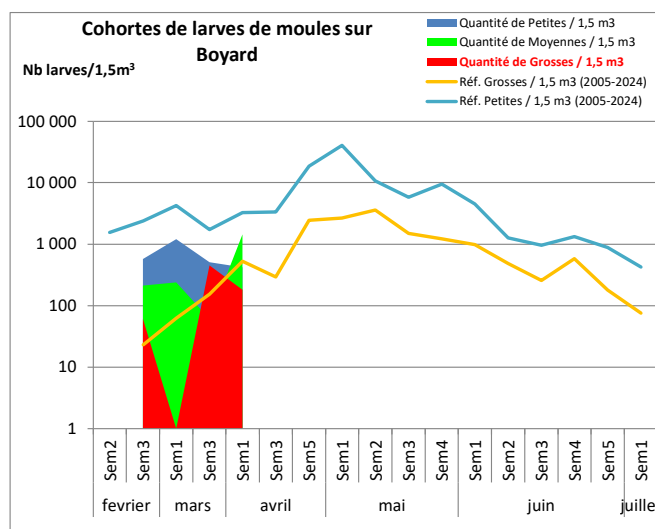

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2025 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5 m³.

Prochain prélèvement : 16 avril 2025.

Données sur

<https://www.cape-na.fr/documentation-specifique/>

(Rubrique Suivi Larves Huitres et Moules 17)

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 - www.cape-na.fr