



Prélèvement du 16 avril 2025 - PM + 2h : 8h53

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
16/04/2025	Boyard	13,2	31,5	3 390 ↗	3330	1 140 ↘	487	300 ↗	291
	Trompe-Sot	13,4	30,6	2 100 ↗	2720	1 950 ↗	1902	350 ↗	114

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

 **Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées
 Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2024)
 et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5m³

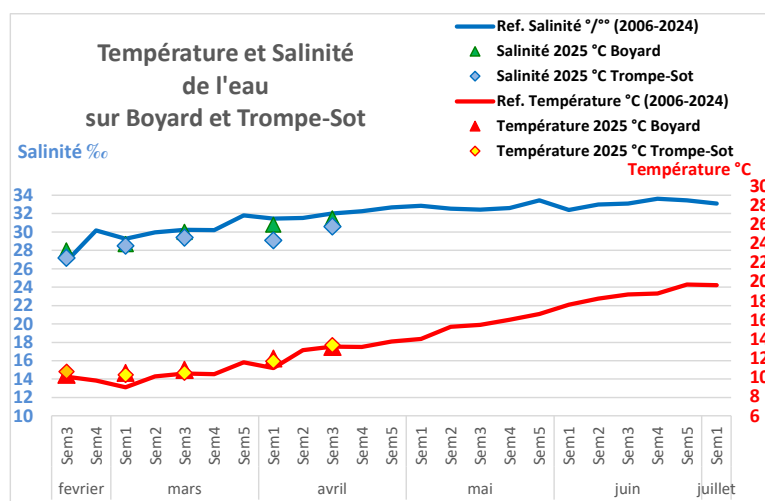
Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

 Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet),
 basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2024.

La salinité moyenne est en dessous de la valeur moyenne de référence (-0,9‰).

La température moyenne de l'eau est proche de la moyenne de référence (+0,1°C).

La salinité et la température sont proches sur les deux sites suivis.

Commentaires

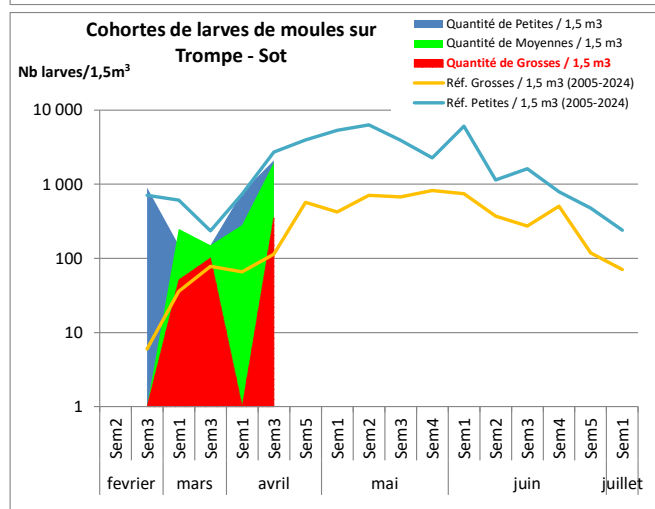
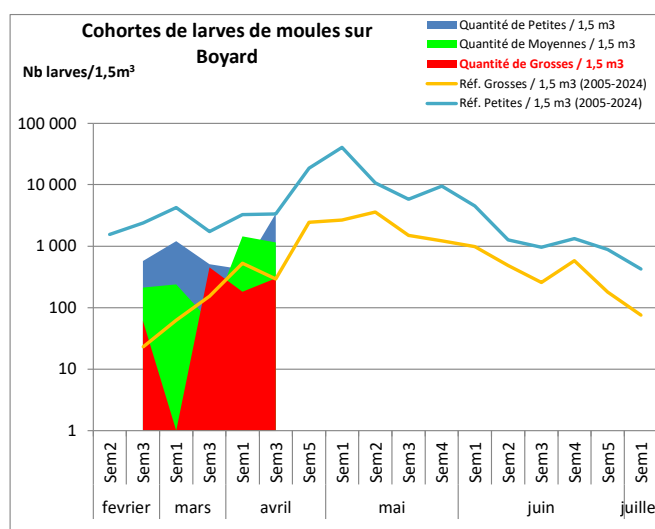
⇒ Boyard :

- Quantités modérées de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses ;

⇒ Trompe – Sot :

- Quantités modérées de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves


 Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2025 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5 m³.

Prochain prélèvement : 30 avril 2025.

Données sur

<https://www.cape-na.fr/documentation-specifique/>

(Rubrique Suivi Larves Huitres et Moules 17)

 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 - www.cape-na.fr